

A photograph of two firefighters in a bucket, spraying water. The bucket is extended from the top left, and the firefighters are positioned in the middle. One firefighter is holding a hose that sprays a large stream of water towards the right. The background is a dark, smoky or steamy environment. The text is overlaid on the bottom half of the image.

# Vzdělávací seminář pro preventisty

plk. Ing. Jana Neškodná

21. února 2026

CHH Příbyslav

# Nejčastější příčiny vzniku požárů

# Statistika událostí ČR



## Druhy událostí se zásahem JPO a ostatní činnosti

	2021	2022	2023	2024	2025	Index %
Požáry	15.711	20.390	17.275	17.181	18.684	108,7
Dopravní nehody	20.413	21.708	24.050	23.665	25.049	105,8
Úniky nebezpečných chemických látek	7.527	7.691	8.478	9.196	9.768	106,2
Technické havárie	81.157	83.133	91.590	117.704	81.330	69,1
Radiační nehody a havárie	6	5	2	2	3	150,0
Ostatní události	7.628	8.039	365	119	97	81,5
Plané poplachy	9.755	10.653	11.515	12.656	12.350	97,6
<b>Počet událostí</b>	<b>142.197</b>	<b>151.619</b>	<b>153.275</b>	<b>180.523</b>	<b>147.281</b>	<b>81,6</b>
<b>Počet ostatních činností</b>	<b>19.607</b>	<b>19.364</b>	<b>18.653</b>	<b>21.866</b>	<b>20.552</b>	<b>94,0</b>
<b>CELKEM</b>	<b>161.804</b>	<b>170.983</b>	<b>171.928</b>	<b>202.389</b>	<b>167.833</b>	<b>82,9</b>




# Statistika událostí ČR - POŽÁRY



## Základní údaje o požárech (se zásahem i bez zásahu JPO)



Základní údaje	2021	2022	2023	2024	2025	Index %
Počet požárů	16.162	20.813	17.758	17.630	19.089	108,3
Počet požárů bez účasti JPO	451	423	483	449	405	90,2
Přímé škody (mil. Kč)	4.348,1	5.760,5	5.663,7	3.708,2	5.303,0	143,0
Uchráněné hodnoty (mil. Kč)	16.634,6	12.686,4	27.879,5	31.579,9	25.683,7	81,3
Počet usmrcených osob	110	128	105	107	112	104,7
z toho v přímé souvislosti s požárem	90	101	83	77	78	101,9
Počet zraněných osob	1.221	1.552	1.410	1.493	1.577	105,6
Počet záchráněných	1.250	1.298	1.374	1.509	1.591	105,4
Počet evakuovaných	8.160	12.499	14.057	18.759	16.588	88,4
Počet zraněných hasičů	183	280	230	178	250	140,4
Počet usmrcených hasičů	2	1	1	0	0	-

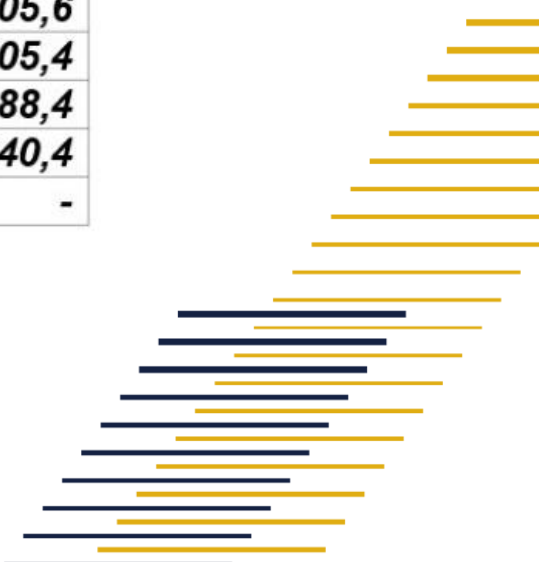


# Statistika událostí ČR - POŽÁRY




## Požáry v domácnostech

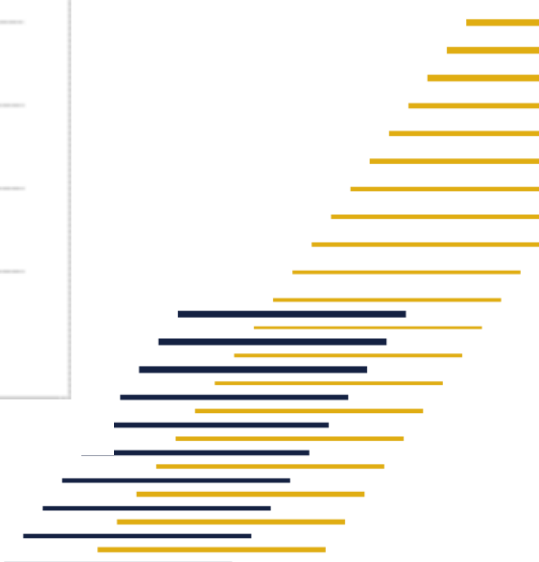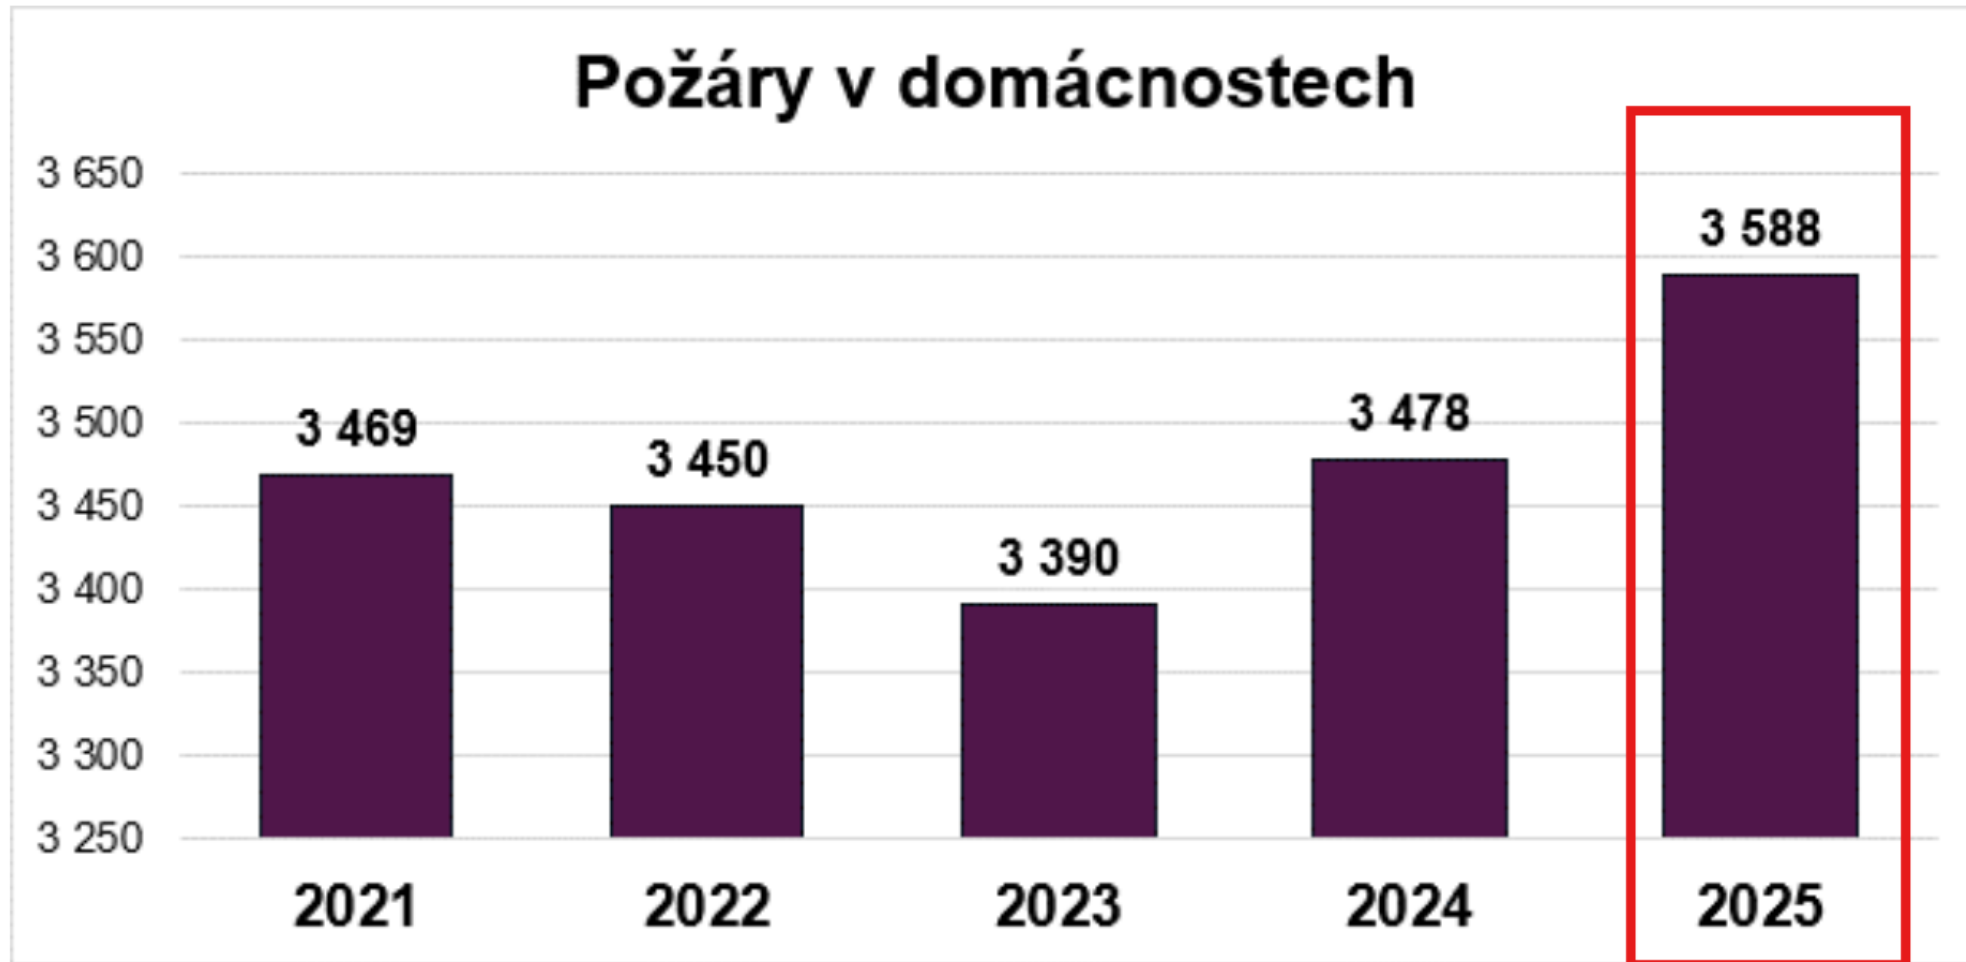

# Statistika požárů Jihočeský kraj

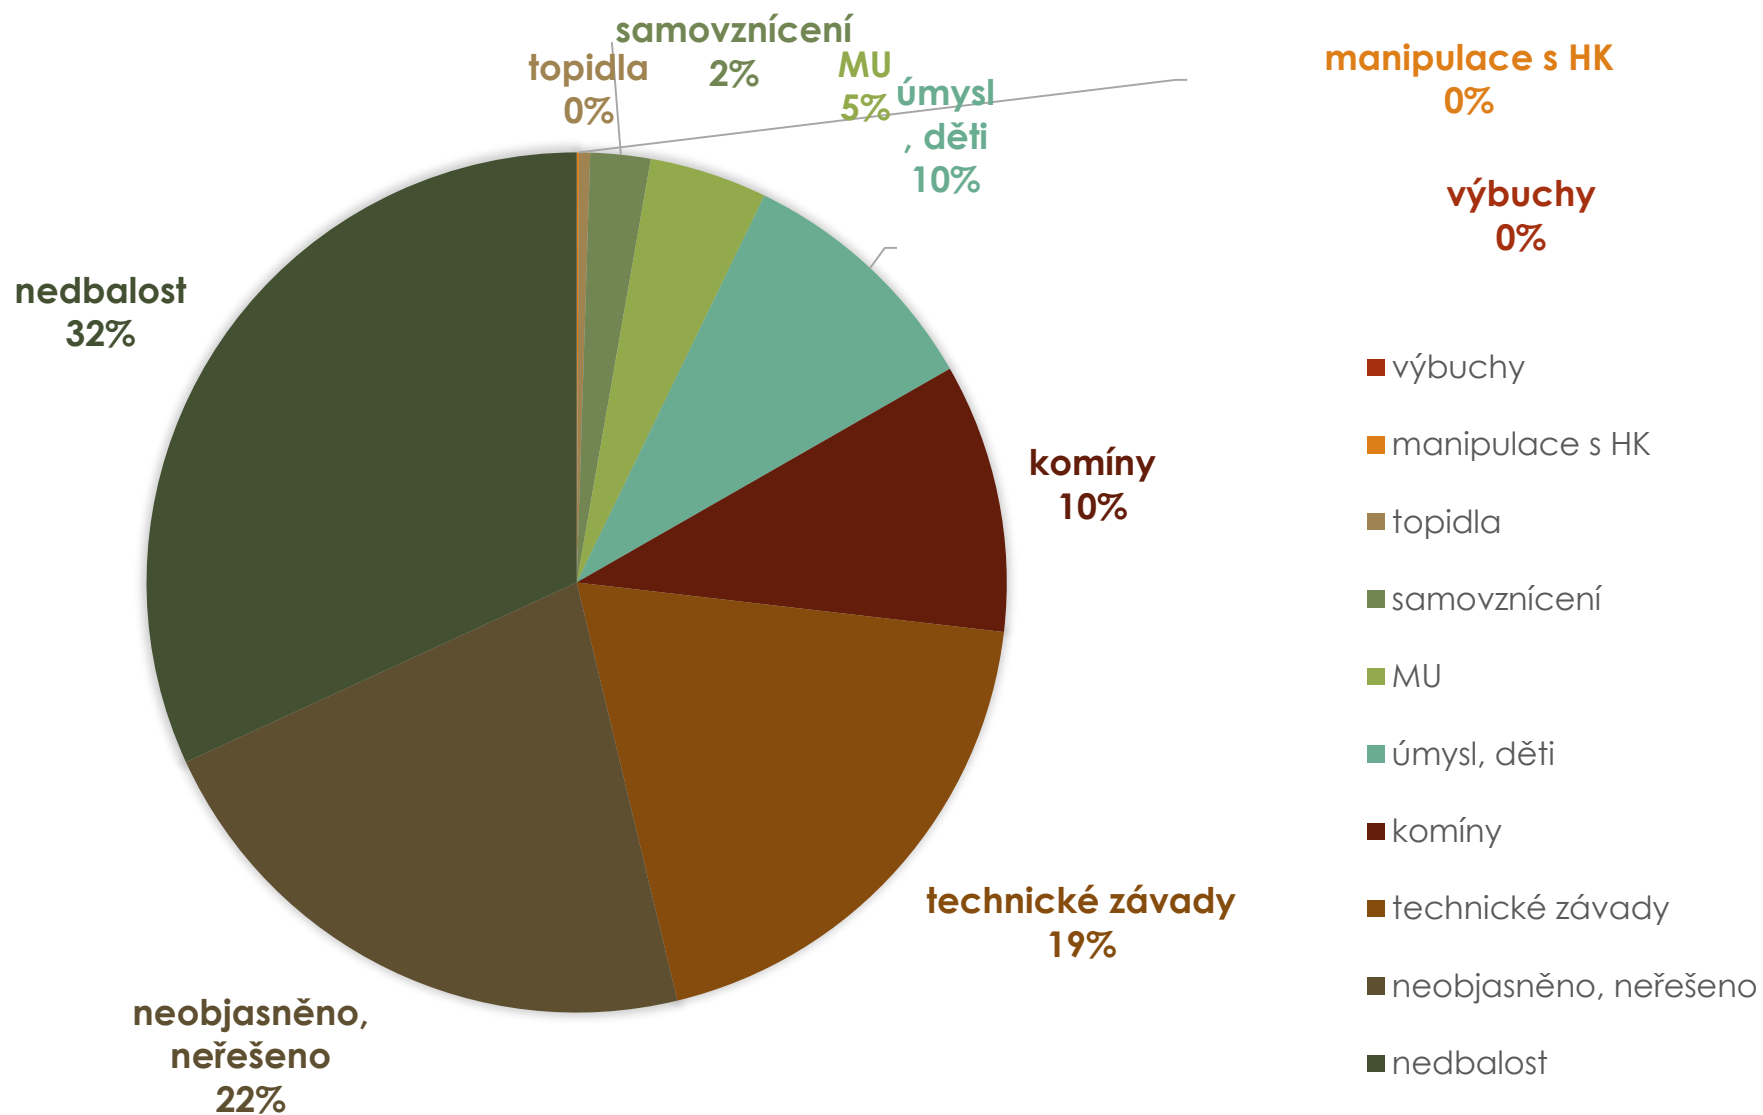

# Statistika požárů Jihočeský kraj

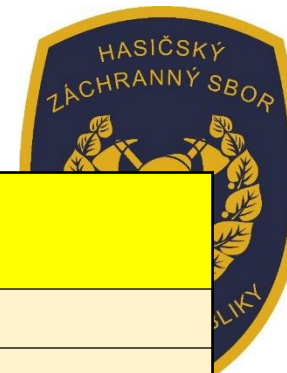



Příčina	Počet událostí	Škody v Kč	
výbuchy	0	0	
manipulace s HK	1	0	manipulace s HK a výbušnými látkami
topidla	5	1 210 000	technická závada topidla a kouřovodu, nesprávné umístění
samovznícení	27	23 790 000	zemědělské plodiny, uhlí a prach, oleje, tuky, CHL
MU	53	309 500	blesk, vojenské cvičení, ohňostroje, DN, MU mimo blesku
úmysl, děti	114	6 149 800	neprokázané zavinění, úmysl, sebevražedný úmysl, děti do 15 let
komíny	121	260 000	nevhodná konstrukce, vznícení sazí v komíně
technické závady	232	81 173 600	vada materiálu, konstrukce, nesprávná instalace (IP) a manipulace, úlet jisker, tření a přehřátí, nepředpokládaná změna provozních parametrů
neobjasněno, neřešeno	262	6 457 700	neobjasněná příčina, neštreho dále
nedbalost	381	38 229 600	kouření, vypalování trávy a rozdělavná ohňů v přírodě, nepsrávná obsluha topidla, neprosávné používání HK a plynů, manipulace se žhavým popelem, sváření, vznícení potravin, jiná nedbalost
<b>celkem</b>	<b>1196</b>	<b>157 580 200</b>	

# Požární uzávěry




# Další nedostatky ...

- Jsou preventivní požární prohlídky prováděny kvalitně ??

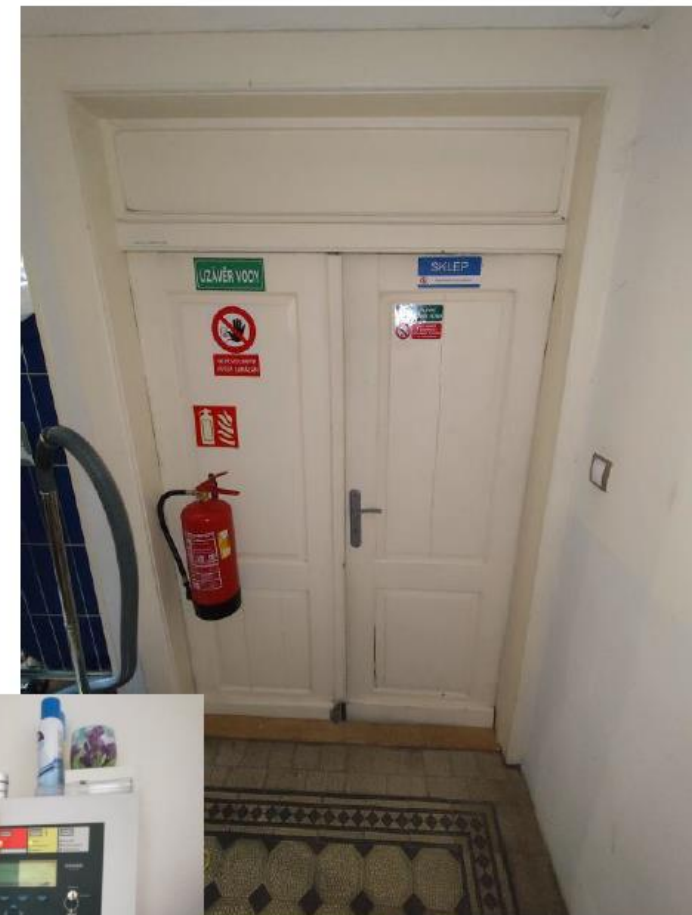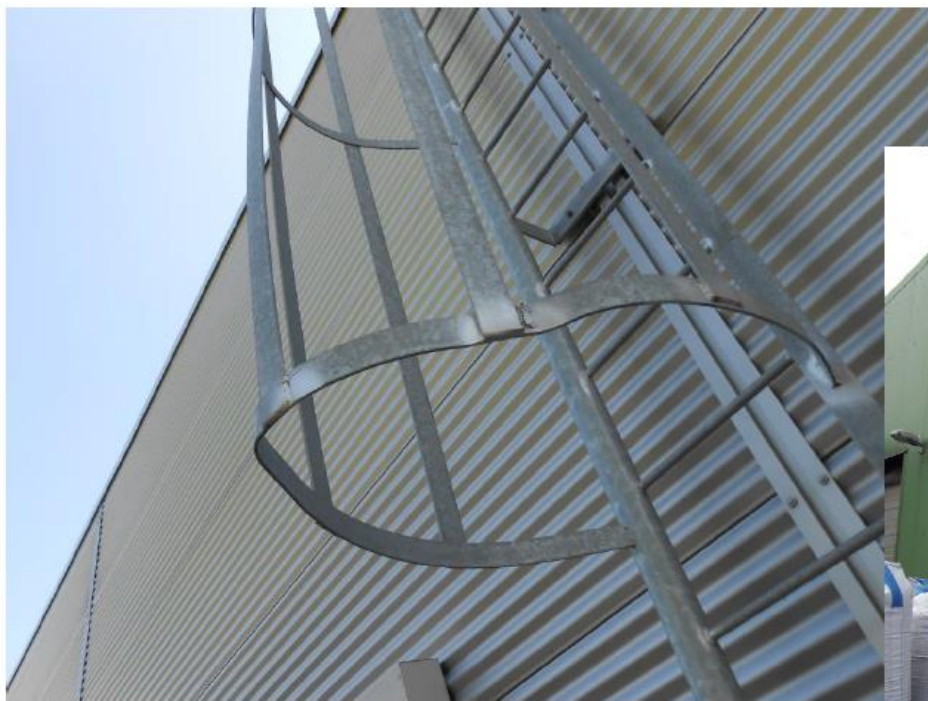

# Požární řád města České Budějovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE



## OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 17/2025

ze dne 15. 12. 2025

Požární řád statutárního města České Budějovice

účinnost ode dne 31. 12. 2025

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

§ 101

**Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí  
- neplatí se: pro požární účely**



§ 109

**Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních**

(1) Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou nebo došlo-li k jednorázovému odběru pitné vody z vodovodní sítě v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách, zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany nebo ozbrojených sil České republiky, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat. Tato opatření provede po projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádnost situace nevyklučuje.

# Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

## DRUHÝ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE

§ 6

### Dokumentace kraje k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

- Dokumentace k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů obsahuje určení těchto zdrojů, podmínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji a pro odběr vody, a způsob zabezpečení stanovených podmínek.
- **Jihočeský kraj:** [Nařízení kraje č. 17/2023, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů](#)

[Text nařízení\\_zdroje\\_vody\\_2023.docx](#)

Přílohy

- [Příloha 1 k NK\\_seznam\\_zdroju\\_vody\\_k\\_haseni\\_pozaru\\_2023 - kopie.xlsx](#)

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

NÁZEV PODÁNÍ	ČÍSLO PRÁVNÍHO PŘEDPISU	DRUH NÁVAZNOSTI	DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI	DATUM VYHLÁŠENÍ
<a href="#">kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů</a>	2/2015	Zrušení	28.03.2015	13.03.2015

## Požární řád obce

(1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje

- a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,
- b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci,
- c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,
- d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,
- e) **přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,**
- f) **stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,**
- g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení požárů tabulkou "Zde hláste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150,
- h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.

(2) Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.



# ČSN 73 0873

ČSN 73 0873

## 3 Termíny a definice

Základní názvosloví pro zařízení k zásobování požární vodou uvádí ČSN 75 0150, dále ČSN EN 671-1, ČSN EN 671-2 a ČSN EN 671-3. Základní názvosloví požární bezpečnosti staveb uvádí ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Pro účely této normy se dále používají tyto definice:

4.2 Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut.

4.7 Dosavadní zařízení pro zásobování požární vodou je možné zrušit pouze tehdy, pokud je jiným způsobem zajištěno zásobování požární vodou (po dohodě s územně příslušným hasičským záchranným sborem kraje).

Tabulka 1 – Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst

Číslo položky	Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku S v m <sup>2</sup>	Hydrant <sup>4)</sup>	Výtokový stojan	Plnicí místo	Vodní tok nebo nádrž od objektu, v metrech
		Od objektu / mezi sebou, v metrech <sup>3)</sup>			
1	Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy S <sup>1)</sup> ≤ 120	200/400 (300/500)	600 / 1 200	3 000 / 6 000	600
2	Nevýrobní objekty o ploše 120 < S <sup>1)</sup> ≤ 1 000; výrobní objekty a sklady do plochy S <sup>1)</sup> ≤ 500; čerpací stanice kapalných a zkapalněných plyných pohonných hmot	150/300 (300/500)	600 / 1 200	2 500 / 5 000	600

- Pro hašení jednotkami požární ochrany jsou definované zdroje požární vody zejména následující vnější odběrná místa:
- Nadzemní a podzemní hydranty;
- Požární výtokové stojany a plnicí místa;
- Vodní toky (např. řeka, potok);
- Přirozené a umělé nádrže na vodu (např. studny, rybníky, jezera, přehrady, bazény, požární nádrže, reservoáry, nádrže s vhodnou technologickou vodou apod.).
- Pravidla pro stanovení konkrétních požadavků na tyto zdroje pak definují tabulky č. 1 a 2 ČSN 73 0873.



# Požární řád města České Budějovice – ul. U Trojice



HN 75/KÚ3	nadzemní	hydrant požární hydrant	na řadu	STM ČB	ČEVAK	Budějovice U Trojice 782/9, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
-----------	----------	-------------------------------	---------	--------	-------	--



## PROBLÉMY:


- Nesoulad s Nařízením Jihočeského kraje č. 17/2023.
- Nesoulad se schválenou projektovou dokumentací
  - již realizované stavby
  - v projekční fázi
  - při plánování stavebních záměrů





# Analýza dat z požárů

# FVE


## Hraje roli stáří zařízení?

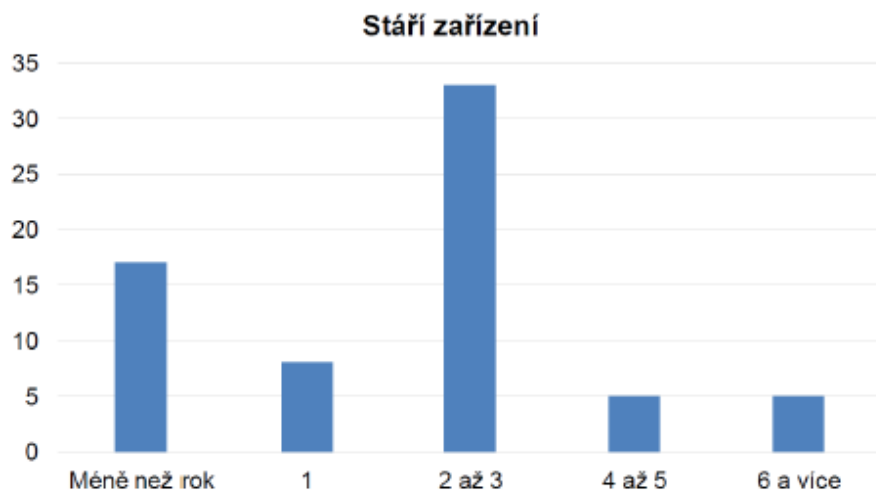


## Bytové domy

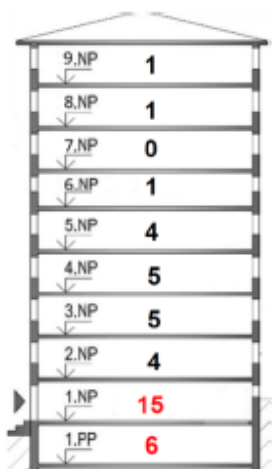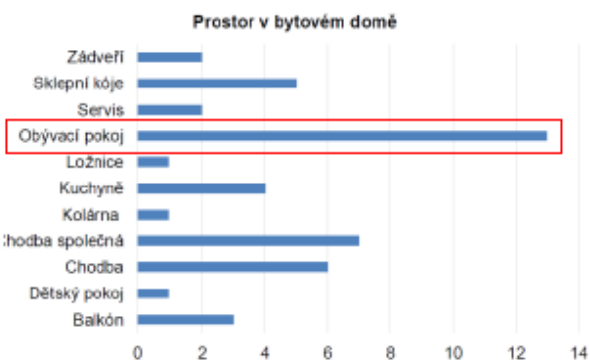

## Prostor vzniku

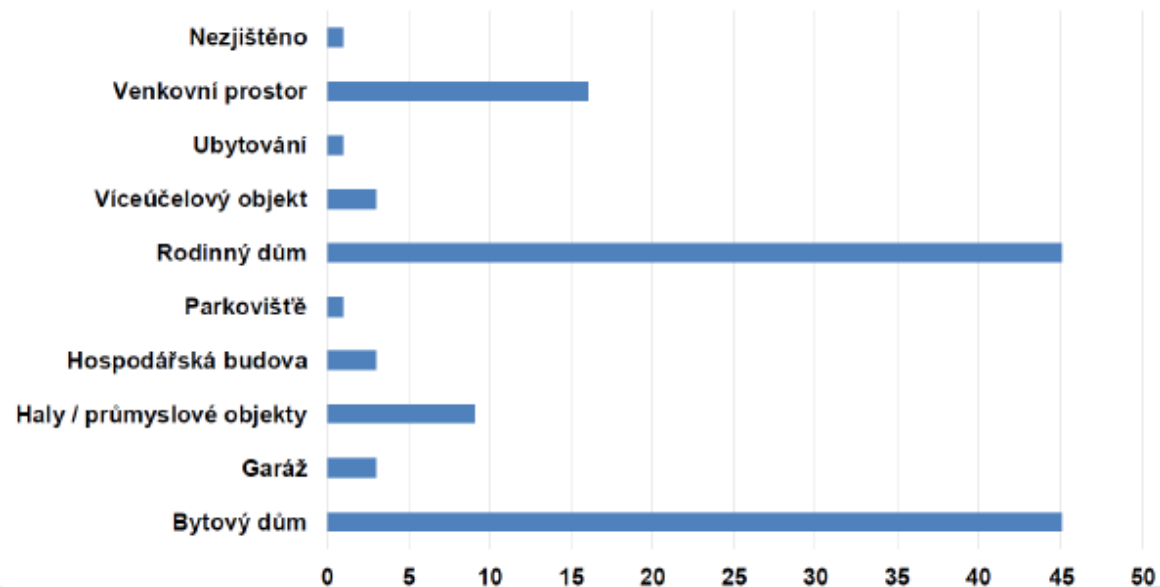

## Rodinné domy

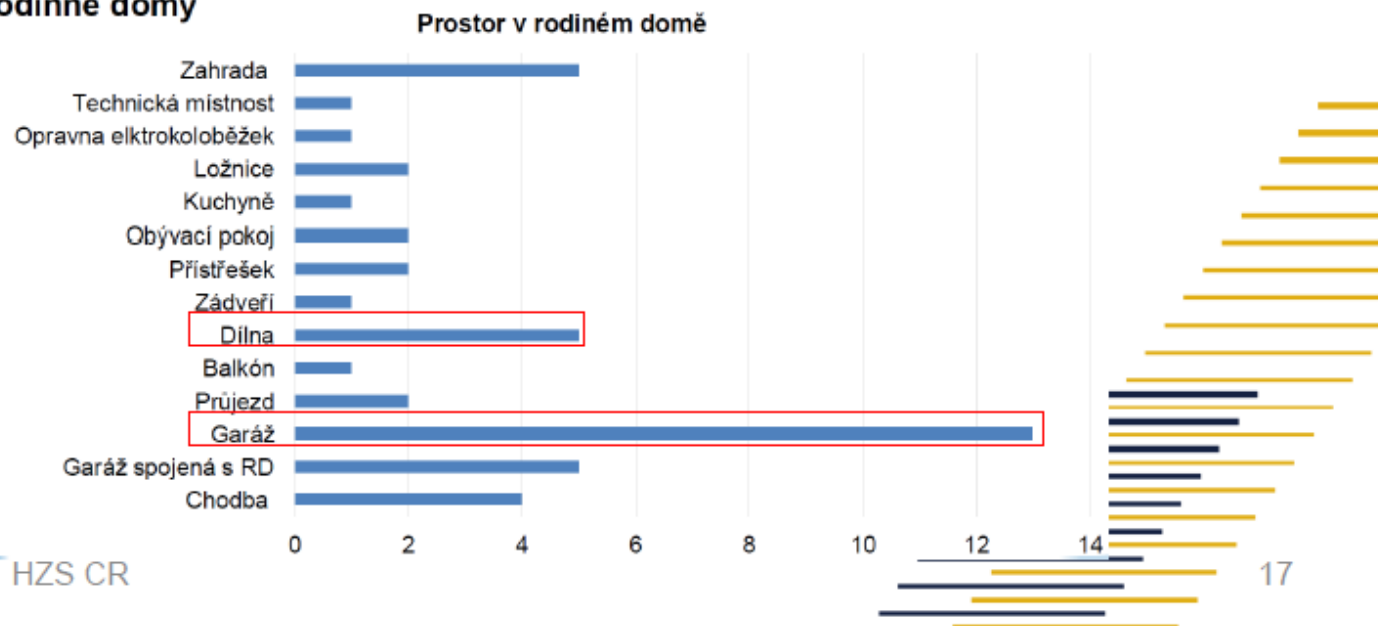

# Projevy před vznikem požáru

Nežádoucí projevy při nabíjení vedoucí k požáru



## Poučení:

- Dodržovat návody výrobce
- Vždy sledovat průběh nabíjení
- Věnovat se netypickým projevům


- **Používat rozum**






# Požár baterie RC modelu v bytě bytového domu

- 25.1.2026
- Požár byl iniciován selháním 4článekového Li-po akumulátoru, při nabíjení, v důsledku předchozího poškození
- Škoda vzniklá požárem 10.000,- Kč

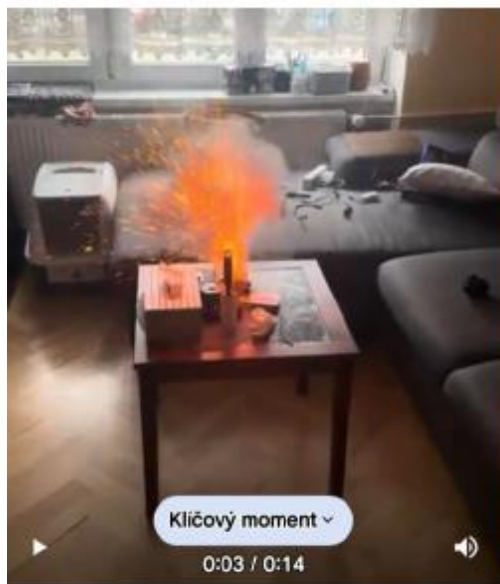

17.02.2026

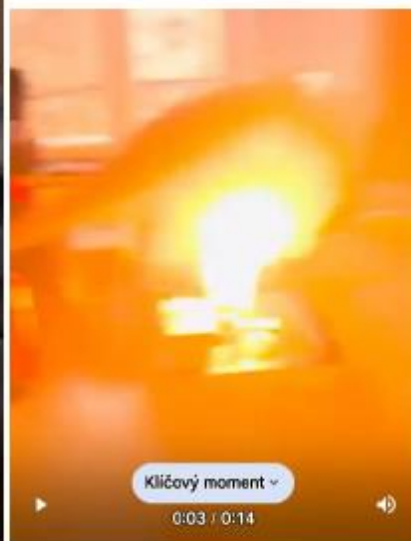

HZS ČR






## Význam požárního dělení

Největší hala v Evropě dle zastavěné plochy (téměř 160.000 m<sup>2</sup>, 1 NP)

- Výhradně nehořlavé izolace (min. vata), SHZ, EPS... a FVE
- Iniciace střecha v oblasti střešní FVE
- Požár proniká dovnitř po desítkách minut
- SHZ – stropní jištění
- Hala zničena po požární stěnu, zbylý úsek částečně zakouřen
- **Celkové škody více než 4 mld. CZK (hala, zásoby).**



# Význam požárního dělení

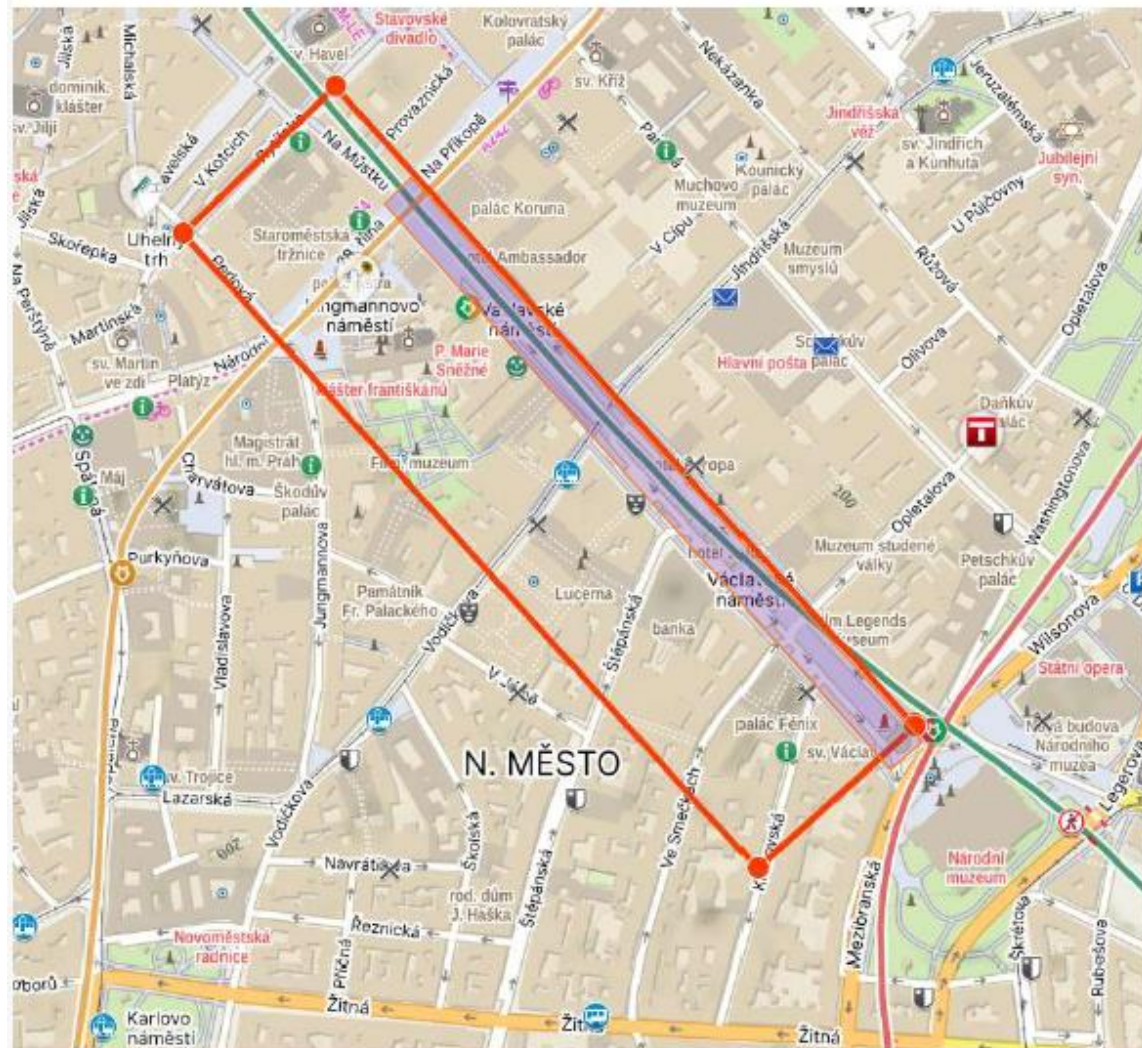

# Vydaný materiál SH ČMS - ÚORP



## Bezpečná elektroinstalace



# Mimořádné kontrolní akce



## 2025

- ▶ Předzahrádky (po požáru restaurace v Mostě)- celkem 1.738 kontrol v restauračních zařízeních, hospodách, barech a vinárnách vytápěných sálavými plynovými topidly
  - ▶ Zjištěné nedostatky v 677 zařízeních a udělené pokuty v celkové výši 1.280.500 Kč.
    - ▶ Nepředložení dokumentace PO (např. PBŘ, kolaudační rozhodnutí)
    - ▶ Chybějící doklady o provozuschopnosti PBZ
    - ▶ Neprovádění preventivních požárních prohlídek.
- ▶ Sklárky a zařízení na zpracování a skladování odpadu (po požáru na skládce v Rynholci) - ve spolupráci s ČIŽP – celkem 83
  - ▶ Zjištěné nedostatky ve 40 zařízeních a udělené pokuty ve výši 684.000 Kč.
    - ▶ Chybějící dokumentace
    - ▶ Nedodržování odstupových vzdáleností sklárky od objektu.
- ▶ 2025
  - ▶ DISCO



# Novinky v roce 2025 a 2026

# Novinky v oblasti PO v roce 2025/26



- Novela vyhlášky č. 23/2008 Sb.
- Novela zákona o PO
- Novela vyhlášky o požární prevenci
- Metodické doporučení – HZS x SÚ
- Změna zákona o pyrotechnických výrobcích
- Různé



# Novela vyhlášky č. 23/2008 Sb.

# Vyhláška č. 232/2023 Sb. (od 1.1.2026)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026.

## § 23a - Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině

(1) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou hygienického zařízení, a navazující nechráněná úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením.

(2) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být vybaven alespoň 1 přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 21A.

(3) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí tvořit samostatný požární úsek, nebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut. V prostoru uvedeném ve větě první smí být poskytována pouze jedna služba péče o dítě v dětské skupině.

(4) V prostoru požárního úseku bytu může být poskytována jedna nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině, pokud jejich celková kapacita nepřesahuje 12 dětí.

(5) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nesmí být ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

(6) Z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jejíž kapacita přesahuje 12 dětí, musí z požárního úseku vést alespoň 2 únikové cesty.


(7) Nechráněná úniková cesta z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí splňovat mezní délku, která činí

- a) 25 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede jedna úniková cesta,
- b) 40 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede více únikových cest.

(8) U prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí

- a) být na povrchovou stavební úpravu stropu a podhledu použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0,
- b) být na povrchovou stavební úpravu stěny použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0 a
- c) podlahové krytiny splňovat třídu reakce na oheň nejméně C<sub>FL</sub>-s1.

(9) Odstavce 3 až 8 se nepoužijí, pokud se ve stavbě poskytuje 1 nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině s celkovou kapacitou nejméně 6 dětí.“.

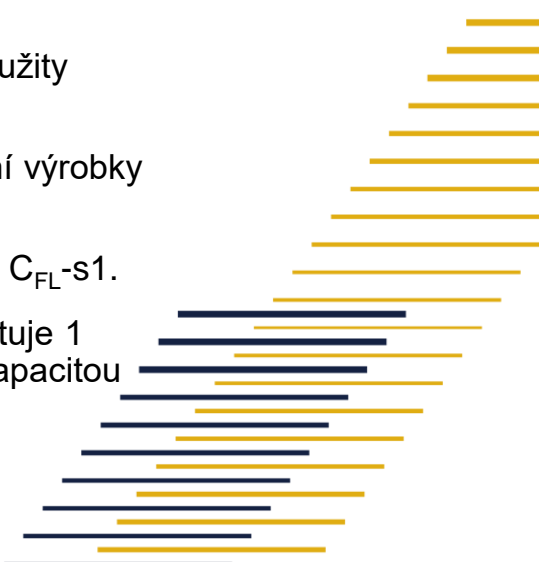

# Novela zákona o PO

# Zákon o PO

- Od 1. 1. 2026 je na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a přechodného ustanovení části druhé čl. III bod 6 zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 284/2021 Sb.“), ke **zpracování požárně bezpečnostního řešení** pro stavbu **kategorie I a II oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“).

## ČSN EN ISO 13943 (73 0801)

Požární bezpečnost - Slovník; (idt ISO 13943:2023); Vydání: Leden 2026

## ČSN 73 0802 ed. 2

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; Vydání: Září 2023

**Změna Z1**; Vydání: Červenec 2025 (*Příloha K - Specifické požadavky pro stavby s hořlavým konstrukčním systémem - „dřevostavby“*)

**Změna Z2**; Vydání: Leden 2026

(*Příloha J - Specifická ustanovení pro stavby nebo jejich části určené k provozu školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče*)

## ČSN 73 0804 ed. 2

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty; Vydání: Září 2023

**Změna Z1**; Vydání: Leden 2026 (*vyústění EVA výtahu*)

## ČSN 73 0834

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb; Vydání: Březen 2011

**Změna Z3**; Vydání: Leden 2026 (*čl. 3.2 a 3.3 + předškolní vzdělávání – změna stavby – příloha C*)

## ČSN 73 0835 ed. 2



Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče;

Vydání: Září 2020

**Změna Z1**; Vydání: Leden 2026 (*jesle – zrušená příloha*)

Pro přístup k normám se dá využít sponzorovaný přístup -

<https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/>.

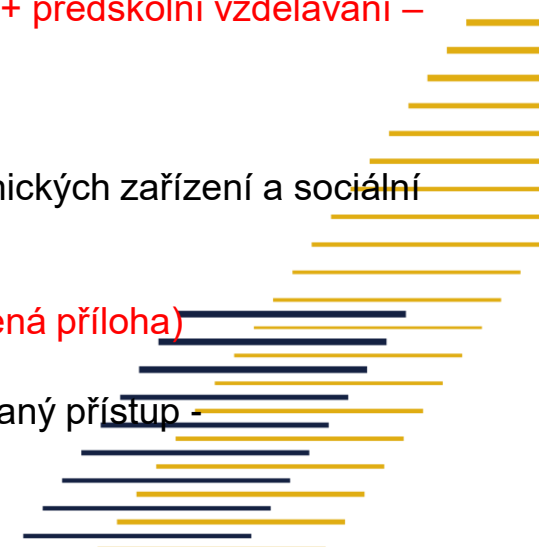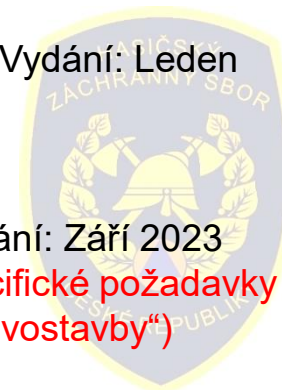

# Novela vyhlášky o požární prevenci

# Vyhláška č. 467/2025 Sb. (od 1.1.2026)

- **§ 41 - Požárně bezpečnostní řešení**
- **Doplnění** - se za slova „projektové dokumentace“ vkládají slova „nebo ověřené neautorizované dokumentace“.
- Doplněna Př. č. 7 - **Další požadavky pro návrh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení**

V § 2 odst. 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , vypínací prvek Central stop a Total stop“.

*g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů, vypínací prvek Central stop a Total stop,*



# Vyhláška č. 467/2025 Sb. (od 1.1.2026)

- V § 5 odst. 6 se slova „Je-li podmínkami územního rozhodnutí stanoveno“ nahrazují slovem „Při“ a slova „dokumentace pro provádění stavby podle zvláštního právního předpisu<sup>12)</sup>“ (dále jen „prováděcí dokumentace“), „se nahrazují slovy „prováděcí dokumentace<sup>12)</sup>“.
- **§ 5 - Projektování požárně bezpečnostních zařízení**
- **(6) Při předložení prováděcí dokumentace<sup>12)</sup> musí být splněny požadavky uvedené v § 10 odst. 2.**

((2) Osoba, která příslušnou činnost podle odstavce 1 provedla, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písemně potvrdí.)

- **§ 36 - Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany**
- se doplňuje odstavce 3, který zní:
- *„(3) Podpis osoby, která školení provedla, proškolené osoby podle odstavce 1 a osoby, která se zúčastnila odborné přípravy podle odstavce 2, se nevyžaduje v případě, že je záznam o provedeném školení, případně odborné přípravy vyhotoven v elektronickém systému, který zabezpečuje, že záznamy jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám, přičemž jejich součástí je průkazná informace o účasti jak školitele, tak proškolených osob.“*



# Metodické doporučení – HZS x SÚ

# Metodické doporučení



MVCRX08ZSN4B  
prvotní identifikátor

**MINISTERSTVO VNITRA**  
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  
Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

Č. j.: MV-18030-1/PO-PRE-2026

Praha 29. leden 2026  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 2

Krajští ředitelé HZS krajů a ředitel HZS hl. m. Prahy

**Metodické doporučení – Postup Hasičského záchranného sboru ČR a stavebního úřadu ve vybraných problematických případech**

1.1.2026

## Metodické doporučení

POSTUP HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO  
SBORU ČR A STAVEBNÍHO ÚŘADU  
ve vybraných problematických případech



*Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu*

### **METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO STÁVAJÍCÍ STAVBY K JEDNOTNÉMU POSTUPU A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU (HZS) A STAVEBNÍHO ÚŘADU (SÚ)**

#### **Úvod**

HZS v rámci výkonu státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) a § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, při kontrolách stávajících staveb v řadě případů identifikuje nedostatky spočívající v nedodržování podmínek požární bezpečnosti s vazbou na povinnosti a přestupky podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Metodické doporučení slouží ke sjednocení postupu ze strany SÚ a HZS, aby jednotlivé procesy byly koordinované.

# Podněty SÚ



## 3. Stavba s PD, PBŘ, kolaudací – nejsou dodrženy podmínky požární bezpečnosti podle PBŘ

Stavba:

- ke stavbě existuje SÚ ověřená projektová dokumentace nebo dokumentace, která nemusí být zpracována projektantem, ověřená stavebním úřadem, popřípadě dokumentace pro provádění stavby včetně PBŘ.

- Nedošlo ke změně v užívání.

- Při kontrole bylo zjištěno, že **nejsou dodrženy podmínky požární bezpečnosti stanovené v PBŘ** – tzn., v objektu není zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání

**Varianta 1: podmínky, které jednoznačně a prokazatelně ovlivňují požární bezpečnost** (např. porušená celistvost požárně dělicí konstrukce, chybějící – odinstalované požárně bezpečnostní zařízení – chybějící požární uzávěr, změna výšky skladování nebo skladby materiálu/sortimentu atd.)

### Doporučený postup ze strany HZS kraje:

- Při kontrole stavby byly zjištěny nedostatky/rozpory v podmínkách požární bezpečnosti uvedenými v PBŘ a aktuálním stavem užívání stavby.
- ze strany HZS kraje bude uložena pokuta za nedodržení podmínek požární bezpečnosti dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

### Doporučený postup ze strany SÚ:

- Uvedené nedostatky jsou v kompetenci HZS kraje.



# Podněty SÚ



## 4. Stavba byla užívána v rozporu s povoleným účelem užívání nebo kolaudací a shoří a stavbu nelze nadále užívat

v rámci zjišťování příčiny vzniku požáru a šetření HZS kraje bylo zjištěno, že stavba byla užívána k jinému účelu oproti schválené projektové dokumentaci/kolaudačnímu rozhodnutí apod.


### Doporučený postup ze strany HZS kraje:

- Ze strany HZS kraje bude šetřena příčina vzniku požáru.
- HZS kraje zahájí kontrolu po požáru.  
Vzhledem k zjištění, že stavba byla užívána jiným způsobem, než bylo uvedeno v kolaudaci (ve schválené projektové dokumentaci SÚ u staveb, které se nekolaudují), bude podán podnět k zahájení řízení na místně příslušný SÚ.
- HZS kraje si může vyžádat součinnost stavebního úřadu jako přizvané osoby ke společné kontrole na místě požáru. SÚ zahájí kontrolu podle kontrolního řádu (v tomto případě nebude HZS kraje podávat podnět).
- Při podezření na trestný čin bude věc řešena v rámci trestně právního šetření PČR (viz součinnostní dohodu HZS ČR a PČR).

Podle § 295 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona je-li to nezbytné k ochraně zákonem chráněného veřejného zájmu, stavební úřad může i bez provedené kontroly nařídit opatření k nápravě, které spočívá v povinnosti provést nutné zabezpečovací práce např. spočívající v zabezpečení stavby (spáleniště) proti vniknutí nebo neodkladně odstranit záměr, zejména v případě, že jsou záměrem ohroženy životy nebo zdraví osob nebo zvířat, a záměr hrozí zřícením nebo sesuvem zejména. Další postup je v dispozici stavebníka, např. zda oznámí obnovu stavby podle § 264 stavebního zákona.



# OZO x velitel JPO

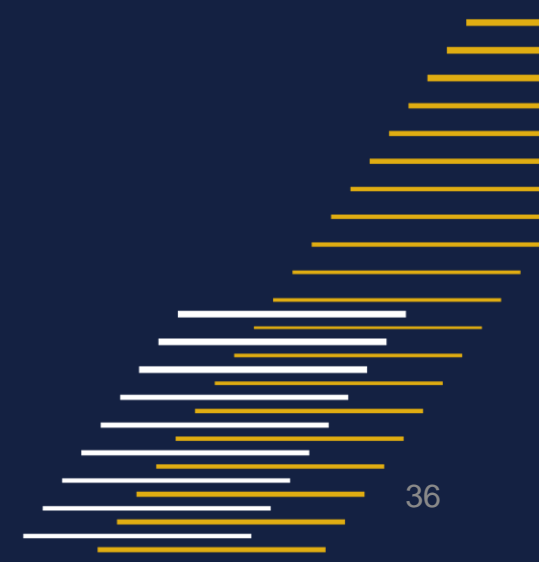

# OZO – velitel JPO dle vyhl. č. 247/2001 Sb.

## § 33

(1) Odborné znalosti a praktické dovednosti hasiči a ostatní příslušníci získávají odbornou přípravou k získání odborné způsobilosti podle § 34 a základní odbornou přípravou podle § 40. Pravidelnou odbornou přípravou podle § 36 až 39 hasiči svoje odborné znalosti a praktické dovednosti každoročně osvědčují.

(2) Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří jsou zařazeni ve funkcích na úseku státního požárního dozoru nebo vykonávají funkci velitele jednotky a kteří získali osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 pro výkon funkce, kterou zastávají, jsou odborně způsobilí i podle § 11 zákona.

# Různé

23.02.2026

HZS ČR

38



# Metodika MMR



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO  
KULTURY

## SPOLEČNÉ STANOVISKO

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury  
k výkladu pojmu údržba stavby ve vazbě na stavby, které jsou  
kulturní památkou

*Společné metodické doporučení MMR a MK, březen 2025*



Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou jsou drobnou stavbou dle odst. 1 písm. d) přílohy č. 1 ke stavebnímu zákonu.

Udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou tedy nikdy nejsou drobnou stavbou dle přílohy č. 1 ke stavebnímu zákonu.

Na kulturních památkách může (tak jako na ostatních stavbách) probíhat řada prací jakými jsou např. nátěry oken, vymalování interiérů, řemeslné opravy interiérových dveří, opravy omítek v interiéru i v exteriéru, výměny obkladů atd. V případě konkrétních prací je **vždy potřeba určit, zda** tyto naplňují svojí podstatou práce udržovací, a tedy v souvislosti s § 145 odst. 1 stavebního zákona se jedná o práce, které u dokončené stavby **zabezpečují její mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úsporu energie a udržitelnost využívání přírodních zdrojů, nebo na výše uvedené mají vliv.**

# Metodika MMR

## MOBILNÍ DOMY

Povolování a kolaudace mobilních domů – výrobků plnicích funkcí stavby užívaných k bydlení, rekreaci nebo jako kanceláře, sklady apod.

*Metodické doporučení odboru stavebního řádu MMR, listopad 2025*

„Výrobek plnicí funkci stavby“ je pojmem stavebního zákona. Jedná se o specifický druh výrobku, který plní takovou funkci, jakou obvykle plní stavba (tj. stavba ve smyslu § 5 odst. 1 stavebního zákona) a současně musí splňovat definiční znaky stavby (viz bod C.2.). To, zda se jedná o stavbu, resp. výrobek plnicí funkci stavby, je vždy předmětem konkrétního posouzení stavebního úřadu.

### E.2. Povolení mobilního domu – výrobku plnicího funkci stavby

**Mobilní dům jako výrobek plnicí funkci stavby vyžaduje povolení vždy; výjimku tvoří pouze ty mobilní domy, které mají charakter drobné stavby podle přílohy č. 1 ke stavebnímu zákonu (§ 171 stavebního zákona).**

V případě drobných staveb, které pro svou realizaci nevyžadují povolení stavebního úřadu, je třeba zdůraznit, že existuje řada požadavků vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dalších veřejných zájmů, chráněných jinými právními předpisy, které mohou být dotčeny, a které musí být splněny i v případě drobných staveb.


### E.3. Provedení mobilního domu – výrobku plnicího funkci stavby

Jak už bylo uvedeno v bodě C.2 této metodické pomůcky, mobilní dům, tj. výrobek plnicí funkci stavby, vzniká u výrobce (ve výrobním závodě). Jeho výsledné vlastnosti garantuje výrobce, přitom není z hlediska stavebního zákona rozhodné, zda byl výrobek plnicí funkci stavby zhotovený výrobcem dopraven na místo, kde bude užíván, jako celek a tam pouze „osazen“, nebo zda jsou na místo dopraveny jednotlivé díly výrobku (výrobek je zpravidla kvůli přepravě dodáván nesmontovaný), které jsou smontovány až přímo na staveništi.

Mobilní dům, tj. výrobek plnicí funkci stavby, musí splňovat stejné požadavky na výstavbu jako stavba, jejíž účel má výrobek plnit. Musí na něj být uplatňovány shodné požadavky jak z hlediska jeho umístění na pozemku, tak z hlediska splnění technických požadavků, jako na stavbu. Tato zásada dopadá na všechny mobilní domy – výrobky plnicí funkci stavby, tj. také na ty, které mají charakter drobné stavby a nevyžadují povolení.


### E.4. Kolaudace mobilního domu – výrobku plnicího funkci stavby

Stavební zákon obsahuje v § 230 odst. 1 základní pravidlo, podle kterého stavbu, která vyžaduje povolení, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí a pouze k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí. Toto pravidlo se neuplatní u jednoduchých staveb, které jsou uvedeny v příloze č. 2 ke stavebnímu zákonu, s výjimkou jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci (§ 230 odst. 2 stavebního zákona).

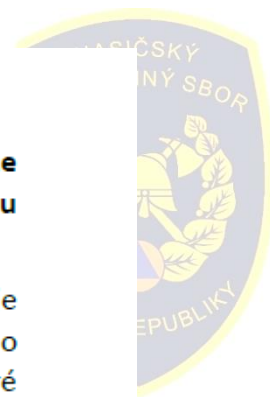


# Změna zákona o pyrotechnických výrobcích

# Zákon č. 206/2015 Sb. (od 1.1.2026)

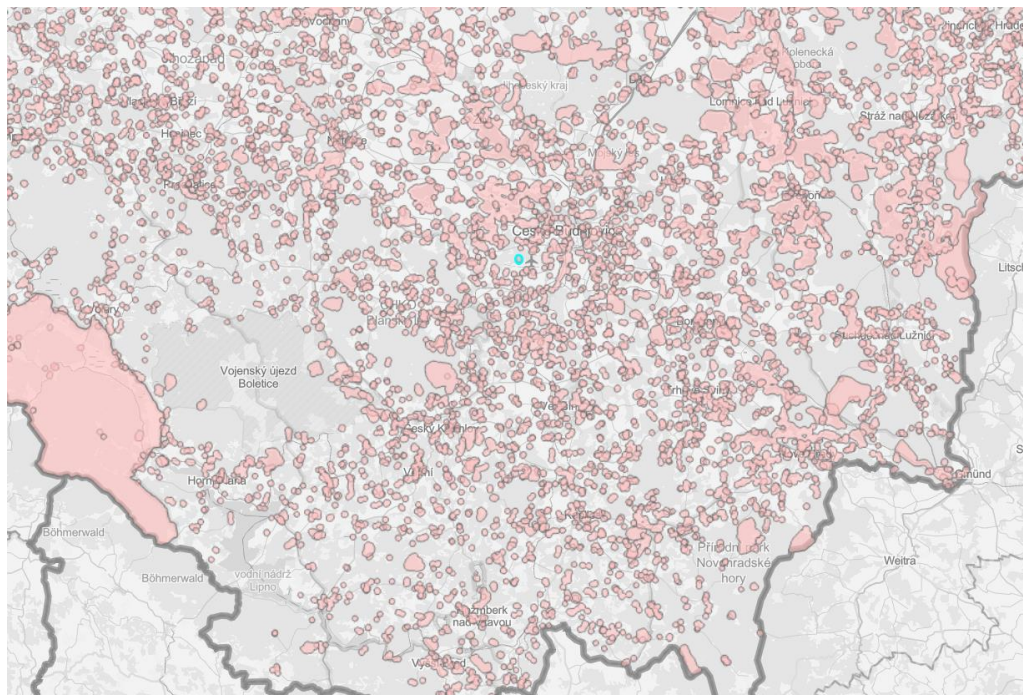

- Kategorie pyrotechnických výrobků (PV)
- Věkové hranice pro nakládání s PV
- Zacházení s PV a jejich opatřování
- Skladování PV - sklady/prodejní místnosti/příruční sklady
  - F1 mimo výše uvedené prostory
- Vystavování PV
- Ohňostrojevé práce – oznamování/zákaz

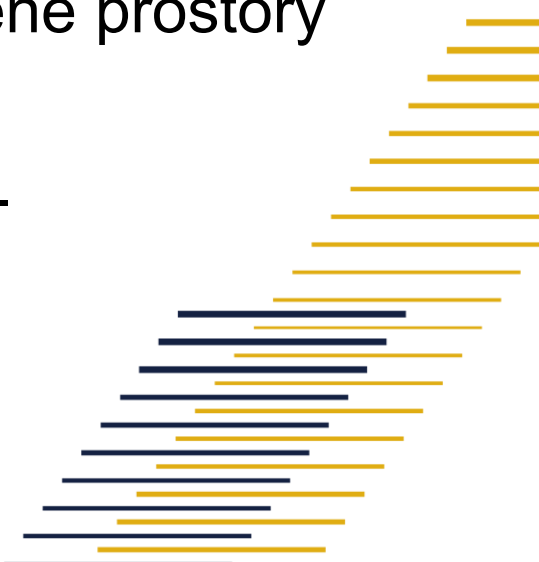


# Zákon č. 206/2015 Sb. (od 1.1.2026)

- ❑ **Pyrotechnický výrobek** = výrobek obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí;
- ❑ **Ohňostroj** = současné nebo na sebe navazující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie **F2, F3** nebo **T1** obsahujících více než **10 kg čistého obsahu výbušných látek (NEC)** celkem;
- ❑ **Ohňostrojná práce** = činnost, při které je použito pyrotechnických výrobků kategorie **F4** nebo **T2** k produkci světla, zvuku, kouře nebo kombinace těchto efektů, zahrnující přípravu a provádění těchto efektů;

PV se zařazují do těchto kategorií:

- **a) zábavní pyrotechnika** do kategorie F1, F2, F3 nebo F4 (*výrobek určený k zábavním účelům*)
- **b) divadelní pyrotechnika** do kategorie T1 nebo T2 (*pyrotechnický výrobek určený pro použití na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních produkcí*),
- **c) ostatní** pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.

(NEC – Net Explosive Content)

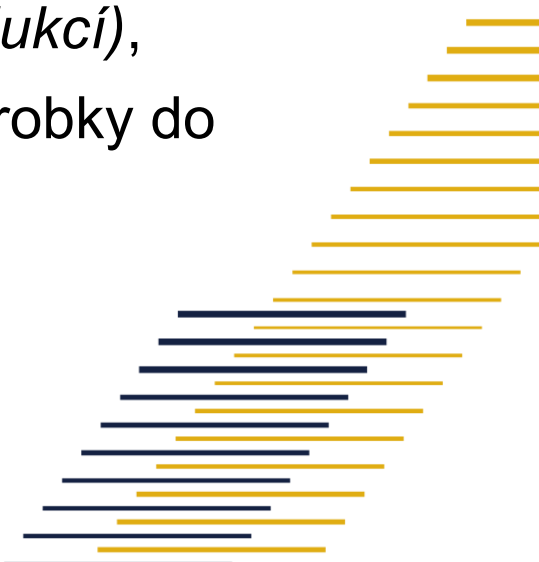

# Zábavní pyrotechnika kategorie F1, F2, F3, F4

Zábavní pyrotechnika se dělí na  
(Př.č.1)

a) kategorii **F1**, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje **velmi malé nebezpečí** a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,

- b) kategorii **F2**, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje **malé nebezpečí** a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
- c) kategorii **F3**, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje **středně velké nebezpečí**, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,
- d) kategorii **F4**, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje **velké nebezpečí**, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.



Druh pyrotechnického výrobku	Specifikace výrobku
Pyrotechnické výrobky kategorie F4	Kulové pumy jmenovitého průměru efektové části do 125 mm (5 palců) včetně, vyjma kulových pum s opakovacím efektem (kulových pum násobných).
	Válcové pumy jmenovitého průměru do 100 mm (4 palce) včetně, vyjma válcových pum s opakovacím efektem (válcových pum násobných).
	Baterie a kombinace o celkové čisté hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 4000 g včetně.
	Římské svíce o celkové čisté hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 1000 g včetně.



# Divadelní pyrotechnika kategorie T1 nebo T2

Divadelní pyrotechnika se dělí na

- a) kategorii **T1**, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje **malé nebezpečí**,
- b) kategorii **T2**, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou **používat pouze osoby s odbornou způsobilostí**.

# Ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo P2

Ostatní pyrotechnické výrobky se dělí na

- a) kategorii **P1**, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují **malé nebezpečí**,
- b) kategorii **P2**, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro **manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí**.

**Pyrotechnické výrobky kategorie T2**

Pyrotechnické výrobky kategorie T2 o celkové čisté hmotnosti výbušných látek „NEC“ v jednom výrobku do 250 g včetně.


# Věkové hranice pro nakládání s PV

PV lze dodat na trh (dodáním na trh = dodání PV k **distribuci, spotřebě nebo použití** na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už **za úplatu nebo bezplatně**), jde-li o pyrotechnický výrobek

a) kategorie **F1**, pouze fyzické osobě, která dosáhla věku **15** let,

b) kategorie **F2, T1 nebo P1**, pouze fyzické osobě, která dosáhla věku **18** let.

- S PV **zachází** osoba, která tyto PV *opatřuje sobě nebo jinému, skladuje, vystavuje, zneškodňuje, ničí, odpaluje, užívá k provedení ohňostrojné práce nebo ohňostroje nebo s nimi jinak nakládá.*
- S PV kategorie F4, T2 nebo P2 může **zacházet**, s výjimkou jejich opatřování jinému, pouze osoba s odbornou způsobilostí nebo podnikatel, který zajišťuje zacházení s těmito PV pouze osobami s odbornou způsobilostí.
- Zachází-li podnikatel s PV kategorie F4, T2 nebo P2, nejedná-li se o jejich opatřování jinému, je povinen zajistit zacházení s těmito PV pouze osobami s odbornou způsobilostí

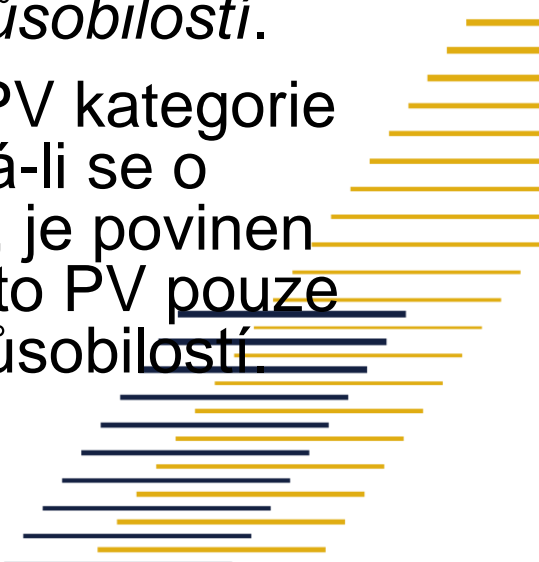

# Nakládání s PV

PV s výjimkou kategorie F1 **nelze prodávat** v dočasné stavbě nebo v *přenosném prodejním zařízení, stánku nebo tržnici*.

Zákaz prodeje podle věty první se nevztahuje na prostory související s jejich vystavováním nebo předváděním podle § 31 zákona.

Pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro použití ve vozidlech včetně airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů lze dodat na trh pouze hospodářskému subjektu nebo jinému podnikateli za účelem jeho zabudování do vozidla nebo odnímatelného dílu vozidla.



## Prováděcí vztahy

### **- Je prováděn předpisem**

15/2026 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

284/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

288/2015 Sb.

Vyhláška o provádění ohňostrojných prací

208/2015 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh



# Skladování PV

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze PV skladovat pouze ve **skladu, příručním skladu nebo v prodejní místnosti**, které splňují *požadavky stanovené právním předpisem upravujícím požadavky na výstavbu, a v prostorách souvisejících s jejich vystavováním a předváděním.*

(2) Mimo prostory podle odstavce 1 lze skladovat **pouze PV kategorie F1**.

(3) Ve všech prostorách, kde jsou skladovány PV, je zakázáno kouření, manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a další činnosti, které by mohly způsobit samovolnou iniciaci nebo zážeh PV.

(4) Při skladování PV ve skladu musí být dodrženy požadavky na **požární zabezpečení skladu** a požadavky na skladování pyrotechnických výrobků stanovené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

## Příloha č. 2

- **Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky**

## Příloha č. 4

- **Požární zabezpečení skladu a požadavky na skladování**



# Vystavování a předvádění PV

(6) Osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 **ohlásí HZS kraje** a České obchodní inspekci nebo, jedná-li se o PV kategorie F3, F4, T2 nebo P2, obvodnímu báňskému úřadu **nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení vystavování** nebo, nejedná-li se o ohňostrojnou práci nebo ohňostroj, **přede dnem zahájení předvádění**


a) adresu nebo jinou identifikaci místa, datum a čas zahájení a ukončení vystavování nebo předvádění pyrotechnických výrobků,

b) jméno, případně dodatek odlišující podnikatele, nebo obchodní firmu nebo název,

c) adresu sídla, místa podnikání nebo bydliště a v případě podnikatele také identifikační číslo a

d) množství a typ vystavovaných nebo předváděných pyrotechnických výrobků.

- (7) Za podmínek uvedených v odstavcích 3 až 6 může hospodářský subjekt za účelem uvádění PV na trh vystavovat nebo předvádět rovněž PV, u kterých nebyla posouzena shoda. Za tímto účelem hospodářský subjekt označí tyto PV názvem a datem jejich vystavování nebo předvádění a označením, které informuje o tom, že tyto PV neodpovídají tomuto zákonu a jsou neprodejné.
- (8) Dochází-li při předvádění PV k ohňostrojné práci nebo ohňostroji, je osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 povinna postupovat rovněž podle ~~§ 32 až~~ 35 zákona.

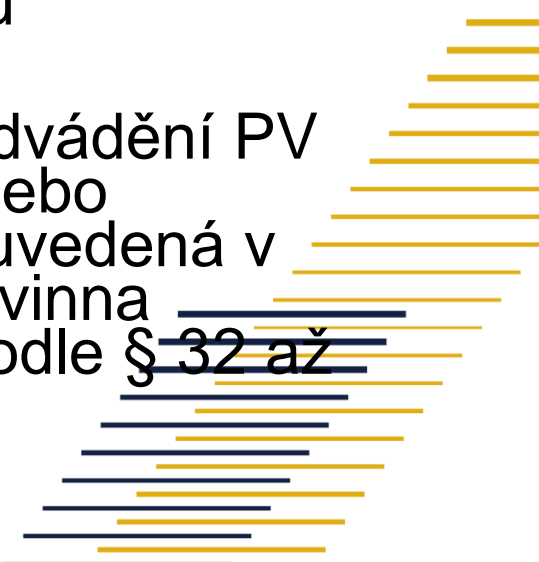

# Ohňostrojná práce

(1) Osoba, která hodlá provést **ohňostrojnou práci**, oznámí její provedení obvodnímu báňskému úřadu, obecnímu úřadu a **HZS kraje**, v jejichž územním obvodu má být ohňostrojná práce provedena, a to nejpozději 7 pracovních dnů před jejím provedením.

(2) Osoba, která hodlá provést **ohňostroj**, oznámí jeho provedení obvodnímu báňskému úřadu, obecnímu úřadu a **HZS kraje**, v jejichž územním obvodu má být ohňostroj proveden, a to nejpozději 5 pracovních dnů před jeho provedením.

(3) Oznámení provedení ohňostrojně práce podle odstavce 1 musí mít písemnou formu a vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu musí obsahovat technologický postup a písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být ohňostrojná práce provedena, s provedením ohňostrojně práce.

<https://paleni.izscr.cz/>



- Oznámení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu musí obsahovat
- a) jméno a kontaktní telefonní číslo osoby provádějící ohňostroj,
- b) identifikaci místa provedení ohňostroje,
- c) datum a čas začátku přípravy ohňostroje,
- d) datum a čas zahájení provádění ohňostroje a dobu jeho trvání,
- e) množství a typy používaných pyrotechnických výrobků,
- f) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení, a
- g) písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být ohňostroj proveden.



# Zákaz zacházení s PV

Zacházet s PV s výjimkou kategorie F1, pokud jde o jejich odpalování, a dále jejich užívání k provádění *ohňostrojných prací nebo ohňostrojů*, **je zakázáno ve vzdálenosti do 250 m nebo**, stanoví-li návod k použití větší **bezpečnou vzdálenost**, do této vzdálenosti od

a) stavby zařízení poskytujícího zdravotní lůžkovou péči<sup>22)</sup>, domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním režimem, denního stacionáře, týdenního stacionáře nebo centra denních služeb<sup>23)</sup>,

b) pozemku, na němž je provozován útulek<sup>24)</sup>, záchranná stanice<sup>25)</sup>, záchranné centrum<sup>26)</sup> nebo zoologická zahrada<sup>27)</sup>, nebo

c) objektu evidovaného v evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat vedené podle zákona o zemědělství<sup>28)</sup>.

<https://agrigis.gov.cz/portal/apps/instant/basic/index.html?appid=ded81b51ac6e4ea1b071ef28122f547b>

## Obecně závazná vyhláška

(1) Obec může *obecně závaznou vyhláškou stanovit zákaz zacházení s PV, pokud jde o jejich odpalování*, a dále jejich užívání k provádění ohňostrojných prací nebo ohňostrojů,


a) na celém území obce, nebo

b) na dalších místech neuvedených v § 35b.

(2) Zákaz podle odstavce 1 může být stanoven i jen pro obcí *určené časy nebo kategorie PV*.

(3) Zákaz zacházení s PV **nelze obecně závaznou vyhláškou stanovit** pro PV kategorie F1 a PV kategorie F4 a T2, které se užívají k provedení ohňostrojně práce, jejíž provedení se povoluje podle § 33.

(4) Stanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce zákaz zacházení s PV též pro místa, kde platí zákaz dle § 35b, pak se k obcí stanovené úpravě v tomto rozsahu nepřihlíží.

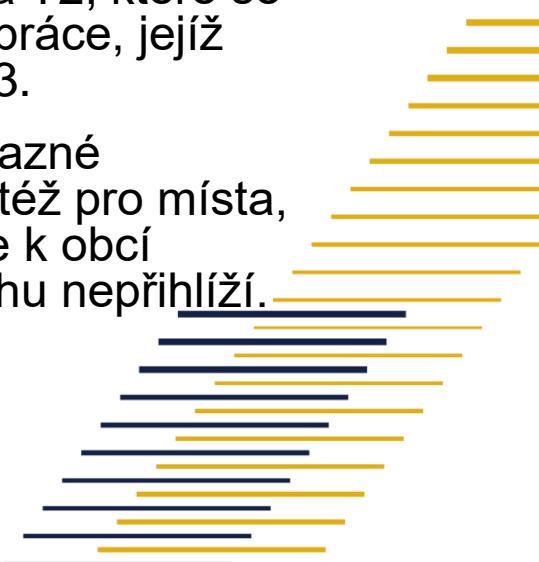

# Správní tresty



(1) **Fyzická osoba** se dopustí přestupku tím, že

- a) **dodá na trh pyrotechnický výrobek v rozporu s [§ 16 odst. 1](#),**
- b) **zachází s pyrotechnickým výrobkem v rozporu s [§ 24 odst. 2](#),**
- c) **zachází s pyrotechnickým výrobkem v rozporu s [§ 24 odst. 4](#),**
- d) **opatří jiné osobě pyrotechnický výrobek v rozporu s [§ 25 odst. 1](#),**
- e) **provede ohňostroj bez jeho oznámení podle [§ 35 odst. 2](#),**
- f) **nesplní náležitosti stanovené pro oznámení ohňostroje podle [§ 35 odst. 5](#),**
- g) **provede ohňostroj v rozporu s [§ 35 odst. 6](#), nebo**
- h) **zachází s pyrotechnickým výrobkem v rozporu s [§ 35b](#) nebo povinností stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce vydané na základě [§ 35c](#). (s výjimkou výrobků kategorie F3, F4, T2, P2 – projednává obvodní báňský úřad) – *Policie ČR může udělit pokutu na místě***

- Český báňský úřad
- Obvodní báňský úřad
- Česká obchodní inspekce
- **obecní úřady v přenesené působnosti**





# Děkuji za pozornost

**plk. Ing. Jana Neškodná**

náměstkyně ředitele HZS Jihočeského kraje

pro prevenci a civilní nouzovou připravenost

**[jana.neskodna@hzscr.cz](mailto:jana.neskodna@hzscr.cz)**

**950 230 200, 602 460 980**

# Zdroje

- MV - GŘ HZS ČR
- HZS Jihočeského kraje
- Česká asociace pojišťoven
- Česká asociace hasičských důstojníků
- České technické normy
- Statutární město České Budějovice
- PreventCom s.r.o.
- Zákony a navazující právní předpisy ČR

